

BURLANE SI COTURI DIN TABLA GROASA

1. Domeniu de utilizare

Tubulatura se foloseste in special la evacuarea gazelor arse din centrale termice, sau pentru a realiza legatura dintre centrala si cosul de fum existent. Componentele au o durata indelungata de exploatare datorita grosimii mari a materialului (1.5 mm).

2. Material

Burlanele si coturile sunt confectionate din tabla de 1.5 mm. Elementele se vopsesc cu vopsea termorezistenta pana la 600 grade, neagra.

Clasa de temperatura: T600

Clasa de presiune: N1

Distanța fata de materialele combustibile: 600 mm.

3. Dimensiuni

Gama de dimensiuni este: 120mm; 130mm; 150mm; 160mm; 180mm; 200mm.

Dimensiunile sunt masurate pe exterior, la capatul gatuit al elementului, echivalent cu diametrul interior la capatului larg.. Elementele se petrec pe lungimea de cca 50 de mm, pentru a se putea imbina unul cu celalalt. Jocul in zona de imbinare este de cca 0,5mm.

4. Instalare

Instalarea cosului de fum se face in concordanta cu proiectul de executie, respectand normativele tehnice in vigoare, precum si prezentele instructiuni de montaj. Se porneste instalarea de la iesirea din agregatul de incalzire (centrala termica). Se monteaza elementele componente prin asezarea elementului superior peste elementul inferior- pe care il imbraca. La montaj, in zona de imbinare a elementelor, se foloseste chit rezistent la temperaturi inalte.

5. Garantie


Cu conditia unei montari si intretineri corecte, au o durata de viata de 10 ani, si o perioada de garantie de 24 de luni de la data livrării. Inspectarea si curatarea cosurilor de fum trebuie facuta cel putin odata pe an de catre personal specializat. Neefectuarea la termen duce la anularea garantiei. Daca se constata anomalii in functionare, cum ar fi: tiraj insuficient, scapari de fum, mirosuri anormale, etc, se va lua legatura imediat cu un specialist in intretinerea cosurilor de fum sau cu firma producatoare.

BURLANE




L =1000 MM COD	L =500 MM COD	L =250 MM COD	D EXTERIOR MM
BURLAN. 120/1000	BURLAN. 120/500	BURLAN. 120/250	120
BURLAN. 130/1000	BURLAN. 130/500	BURLAN. 130/250	130
BURLAN. 150/1000	BURLAN. 150/500	BURLAN. 150/250	150
BURLAN. 160/1000	BURLAN. 160/500	BURLAN. 160/250	160
BURLAN. 180/1000	BURLAN. 180/500	BURLAN. 180/250	180
BURLAN. 200/1000	BURLAN. 200/500	BURLAN. 200/250	200

COT 45 GRADE

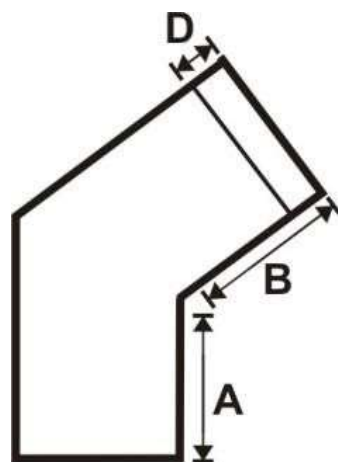

COD	DIAMETRU MM	A MM	B MM	D MM
COT. BURLAN. 120/45	120	110	110	50
COT. BURLAN. 130/45	130	110	110	50
COT. BURLAN. 150/45	150	110	110	50
COT. BURLAN. 160/45	160	110	110	50
COT. BURLAN. 180/45	180	110	110	50
COT. BURLAN. 200/45	200	110	110	50

COT 90 GRADE CU GAURA DE VIZITARE

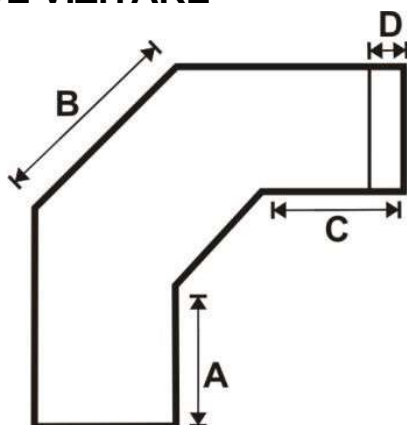

COD	DIAMETRU MM	A MM	B MM	C MM	D MM
COT. BURLAN. 120/90	120	75	150	75	50
COT. BURLAN. 130/90	130	75	150	75	50
COT. BURLAN. 150/90	150	75	180	75	50
COT. BURLAN. 160/90	160	75	180	75	50
COT. BURLAN. 180/90	180	85	230	85	50
COT. BURLAN. 200/90	200	85	230	85	50

BURLAN RADIATOR

L =500 MM COD	DIAM INTERIOR MM	DIAM EXTERIOR MM
BURLAN.RAD.120	120	128
BURLAN.RAD.130	130	138
BURLAN.RAD.150	150	158
BURLAN.RAD.160	160	168
BURLAN.RAD.180	180	188
BURLAN.RAD.200	200	208

